



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

No compte :	XTK
No pièce :	
R 14 JUL. 2025	eSéances
	FB → m/c

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00
www.fr.ch/saav

Givisiez, le 08 juillet 2025

Courriel: saav-cc@fr.ch

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-25032

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 03.07.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET
Météo des dernières 24 heures: sec
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: sec

Date arrivée : 03.07.2025

N° mandat DG Aqua : TTE424

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-74928 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
Lieu de prélèvement : 03 - BH 93, Route du Lac , Granges-Paccot
Température de l'eau : 16 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	447 ± 9	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.06 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	33	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

N° d'échantillon :25-74897 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
Lieu de prélèvement : 04 - BH 123, Route des Maçons , Granges-Paccot
Température de l'eau : 17 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	426 ± 9	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.08 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	98	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

Xavier GUILLAUME
Chimiste cantonal

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot
SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00
www.fr.ch/saav

Courriel: saav-cc@fr.ch

COPIE

Givisiez, le 10 juin 2025

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-22069

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 05.06.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET
Météo des dernières 24 heures: précipitations / fonte des neiges
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: faibles précipitations
N° mandat DG Aqua : TTE423

Date arrivée : 05.06.2025

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-62084 - Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable

Secteur : 052 - sources Galerie d'Agy
Lieu de prélèvement : 05 - sources d'Agy, réservoir avec STAP Lavapesson, avant UV, Chantemerle 20a ,
Granges-Paccot
Température de l'eau : 9 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	657 ± 13	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.06 ± 0.03	

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	16	
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	

Appréciation de l'échantillon :

Pour les paramètres analysés, cet échantillon répond aux exigences fixées par l'OBPD pour l'eau potable.

N° d'échantillon : 25-62192 - Eau potable après le traitement

Secteur : 052 - sources Galerie d'Agy
 Lieu de prélèvement : 06 - sources d'Agy, réservoir avec STAP Lavapesson, après UV, Chantemerle 20a , Granges-Paccot
 Température de l'eau : 9 °C
 Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-015	Couleur*		incoloré	incoloré
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	655 ± 13	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.04 ± 0.03	max. 1
FR-LC-M-537-037	Nitrite	mg/L	<0.05	max. 0.10
FR-LC-M-537-037	Nitrate	mg/L	14 ± 1	max. 40
FR-LC-M-537-038	Ammonium	mg/L	<0.05	max. 0.10
FR-LC-M-537-039	Dureté totale	°fH	36.2 ± 1.4	
FR-LC-M-537-038	Calcium	mg/L	102 ± 4	
FR-LC-M-537-038	Magnésium	mg/L	26 ± 1	

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

M: Valeur directive

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

Xavier GUILLAUME
Chimiste cantonal

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot

Copie(s) à : SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

No compte :	
No pièce :	FK
R	25 AVR. 2025
	CSéances
	PB

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00
www.fr.ch/saav

Givisiez, le 22 avril 2025

Courriel: saav-cc@fr.ch

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-16594

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 16.04.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET
Météo des dernières 24 heures: faibles précipitations
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: faibles précipitations

Date arrivée : 16:04.2025

N° mandat DG Aqua : TTE422

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-46675 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
Lieu de prélèvement : 01 - STEP eau usée, robinet, Route d'Englisberg 14, Granges-Paccot
Température de l'eau : 12 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	619 ± 12	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.08 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	68	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

N° d'échantillon :25-50178 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
Lieu de prélèvement : 10 - BH 6, Route de Chantemerle, Granges-Paccot
Température de l'eau : 11 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	530 ± 11	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	140	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

N° d'échantillon : 25-6153 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 090 - eau fournie par le distributeur CEFREN
 Lieu de prélèvement : 01 - eau du CEFREN, réservoir Torry, conduite d'arrivée, Chemin de Torry 32 ,
 Granges-Paccot
 Température de l'eau : 12 °C
 Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	490 ± 10	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	17	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0


max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

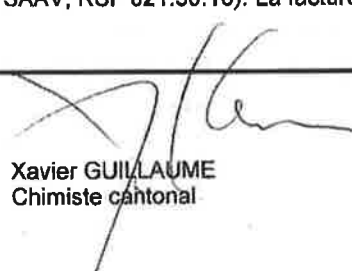
 Xavier GUILLAUME
 Chimiste cantonal

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot
SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00

www.fr.ch/saav

Courriel: saav-cc@fr.ch

COPIE

Givisiez, le 24 mars 2025

RAPPORT D'ANALYSE


V 1

N° de dossier :25-FR-12873

CONTEXTE

But du contrôle : Vérification de la conformité d'une installation après travaux / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 19.03.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET Date arrivée : 19.03.2025
Météo des dernières 24 heures: sec
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: faibles précipitations
N° mandat DG Aqua : TTE1965

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-46762 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 100 - réservoir Torry
Lieu de prélèvement : 01 - réservoir Torry, cuve droite, Chemin de Torry 32, Granges-Paccot
Remarque : Analyse après nettoyage et désinfection
Température de l'eau : 9 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	510 ± 10	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.08 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	54	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

Xavier GUILLAUME
Chimiste cantonal

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot

Copie(s) à : SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

No compte :	☐
No pièce :	☒
R 20 MAR. 2025	☐ eSéances
	☒ F.B.

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00

www.fr.ch/saav

Givisiez, le 17 mars 2025

Courriel: saav-cc@fr.ch

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-11835

CONTEXTE

But du contrôle : Vérification de la conformité d'une installation après travaux / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 12.03.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET Date arrivée : 12.03.2025
Météo des dernières 24 heures: faibles précipitations
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: faibles précipitations
N° mandat DG Aqua : TTE1964

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-46727 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 100 - réservoir Torry
Lieu de prélèvement : 02 - réservoir Torry, cuve gauche, Chemin de Torry 32, Granges-Paccot
Température de l'eau : 9 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	487 ± 10	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.04 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	1	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00

www.fr.ch/saav

Courriel: saav-cc@fr.ch

COPIE

Givisiez, le 03 mars 2025

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-9936

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 27.02.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET
Météo des dernières 24 heures: faibles précipitations
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: faibles précipitations

Date arrivée : 27.02.2025

N° mandat DG Aqua : TTE421

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-6160 - Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable

Secteur : 052 - sources Galerie d'Agy
Lieu de prélèvement : 05 - sources d'Agy, réservoir avec STAP Lavapesson, avant UV, Chantemerle 20a, Granges-Paccot
Remarque : Après nettoyage et désinfection du réservoir et du captage.
Température de l'eau : 12 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	674 ± 13	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.08 ± 0.03	

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	10	
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	

Appréciation de l'échantillon :

Pour les paramètres analysés, cet échantillon répond aux exigences fixées par l'OBPD pour l'eau potable.

N° d'échantillon : 25-6156 - Eau potable après le traitement

Secteur : 052 - sources Galerie d'Agy
 Lieu de prélèvement : 06 - sources d'Agy, réservoir avec STAP Lavapesson, après UV, Chantemerle 20a, Granges-Paccot
 Remarque : Après nettoyage et désinfection du réservoir et du captage.
 Température de l'eau : 12 °C
 Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-015	Couleur*		incolor	incolor
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	660 ± 13	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.06 ± 0.03	max. 1
FR-LC-M-537-037	Nitrite	mg/L	<0.05	max. 0.10
FR-LC-M-537-037	Nitrate	mg/L	16 ± 2	max. 40
FR-LC-M-537-038	Ammonium	mg/L	<0.05	max. 0.10
FR-LC-M-537-039	Dureté totale	°fH	35.5 ± 1.4	
FR-LC-M-537-038	Calcium	mg/L	101 ± 4	
FR-LC-M-537-038	Magnésium	mg/L	25 ± 1	

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

M: Valeur directive

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

Xavier GUILLAUME
 Chimiste cantonal

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot

Copie(s) à : SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Commune de Granges-Paccot
Route de Chantemerle 60
1763 Granges-Paccot

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen LSVW



STS 0161

Laboratoire

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00

www.fr.ch/saav

Courriel: saav-cc@fr.ch

COPIE

Givisiez, le 03 février 2025

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier :25-FR-5331

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Granges-Paccot
Prélèvement du : 30.01.2025 Effectué par : Monsieur Pascal BOURGUET
Météo des dernières 24 heures: faibles précipitations
Météo 2-5 jours avant le prélèvement: précipitations / fonte des neiges
N° mandat DG Aqua : TTE420

Date arrivée : 30.01.2025

RÉSULTATS



N° d'échantillon :25-5072 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
Lieu de prélèvement : 05 - BH 81, Route du Château , Granges-Paccot
Température de l'eau : 6 °C
Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	499 ± 10	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	82	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

N° d'échantillon : 25-5073 - Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur : 001 - réseau de distribution Granges-Paccot
 Lieu de prélèvement : 13 - BH 28, Route du Lavapesson , Granges-Paccot
 Température de l'eau : 7 °C
 Statut de distribution : Distribuée dans le réseau / En service

Analyses physico-chimiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LC-M-537-018	Conductivité électrique (20 °C)	µS/cm	534 ± 11	
FR-LC-M-537-112	Turbidité	UT/F	0.1 ± 0.03	max. 1.0

Analyses microbiologiques

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
FR-LB-M-530-004	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	13	max. 300
FR-LB-M-530-008	Escherichia coli	UFC/100 ml	0	max. 0
FR-LB-M-530-011	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	0	max. 0

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur s'appliquant aux paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments vous sont facturés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 août 2014 fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV, RSF 821.30.16). La facture fait l'objet d'un document séparé.

Xavier GUILLAUME
Chimiste cantonal

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : Commune de Granges-Paccot, Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot

Copie(s) à : SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez